

認知症高齢者グループホームにおける過去の火災について

出火 年月日	出火場所	事業所名	死者数	負傷者数	延べ床面積
H18.1.8	長崎県大村市	グループホーム やすらぎの里さくら館	7	3	279.1 m <sup>2</sup>
H22.3.13	北海道札幌市	グループホーム みらいとんでん	7	2	248.43 m <sup>2</sup>

# 長崎県大村市認知症高齢者グループホーム火災の概要

## ○防火対象物概要

住所:長崎県大村市陰平町2245-1番地

建物名称:グループホーム「やすらぎの里」(消防法施行令別表第一(6)項口)

敷地面積:2798.8m<sup>2</sup>

建築面積:304.2m<sup>2</sup>

延べ面積:279.1m<sup>2</sup>

建物構造:RC造一部木造平屋建て

消防用設備等:消火器、誘導灯

火災発生後の「やすらぎの里さくら館」の外観



収容人員:収容人員18名

(入居者9名、従業者9名

(火災当時の基準で防火管理の義務なし))

火災時の在館人員 入居者9名

施設職員1名

## ○火災概要

覚知時刻:平成18年1月8日02時32分

鎮圧時刻: // 04時05分

鎮火時刻: // 05時05分

焼損面積:279.1m<sup>2</sup>(建物1棟全焼)

死傷者等:死者7人 負傷者3人

消防本部等の対応:消防本部 4隊 13台 43名、消防団 10台 137名

## ○火災の状況

### (1) 出火箇所

施設内北側の共用室居間ソファ付近

### (2) 出火原因

ライターによる着火について可能性が高いと推察される。

### (3) 発見状況

仮眠中の女性職員が「パチパチ」という音に気づき、共用室に行くとソファなどが燃えており、炎は天井まで届き少し横へ広がっていた。

### (4) 初期消火状況

1名の施設職員が、ABC粉末消火器で初期消火を試みたが、消火できずに断念した。

### (5) 通報状況

職員が助けを求めに施設外へ走り出て、県道を通行の1台目の車は通過したが、2台目のトラックが止まり、その運転手から渡してもらった携帯電話で通報した(110番)。


### (6) 避難・救出状況

避難誘導は、特に行われていない。

職員及び駆けつけた警察官が、施設東側の居室番号3及び4並びに西側の居室番号8及び9(いずれも施設の南部分)から、それぞれ1名ずつ計4人を救出した。

### (7) 延焼拡大状況

共用室居間から立ち上がった炎は、共用室の天井及び小屋裏へ延焼し、その後、時間を置かず共用室に面する各居室へ延焼拡大し、更に、東側及び西側の通路から、南側方向へ延焼していったと考えられる。

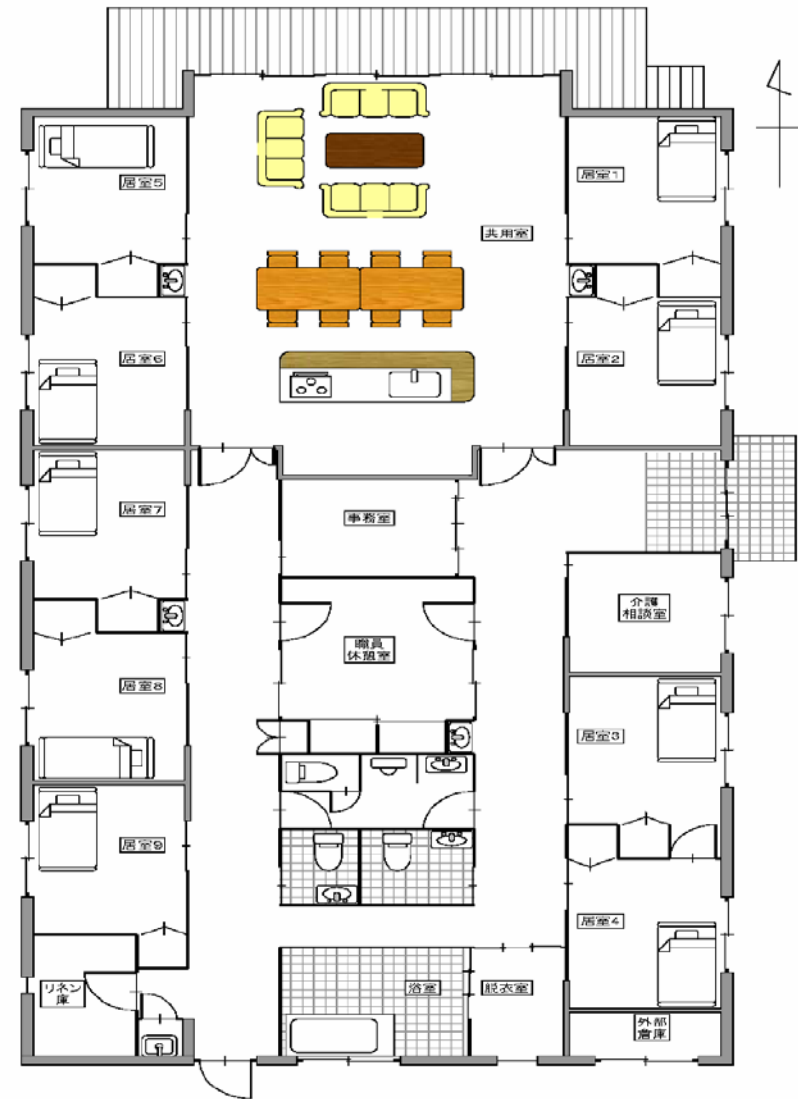

## 施設の状況

(平成17年度「認知症高齢者グループホーム等における防火安全対策検討会報告書」より引用)

# 北海道札幌市認知症高齢者グループホーム火災の概要

## ○防火対象物概要

住所：北海道札幌市北区屯田4条2丁目6番4号

建物名称：グループホームみらいとんでん(消防法施行令別表第一(6)項口)

構造：木造

階数：地上2階

延べ面積：248.43㎡

消防用設備等：消火器具、誘導灯

※ 自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備については、平成19年の消防法施行令の改正(平成21年4月施行)に伴う経過措置期間中であった。

## ○防火管理の状況

防火管理者：選任済み

消防計画：未届



グループホームみらいとんでん

## ○火災概要

覚知時刻：平成22年3月13日2時25分

鎮圧時刻：                  "                  4時04分

鎮火時刻：                  "                  6時03分

焼損程度：出火建物 全焼、防火造2階建て延べ248㎡のうち 焼損床面積227㎡

延焼建物 部分焼1棟(西隣一般住宅) 焼損表面積約24㎡

死傷者等：死者7人(男性3人、女性4人、すべて入所者)※1階で5人、2階で2人発見

負傷者2人(重症女性1人(従業員)、軽症1人(入所者))



●: 死者  
○: 救出者  
☒は利用者のみを示している。

## ○火災の状況

### (1) 出火箇所

1階食堂の北西側

### (2) 出火原因

半密閉式石油ストーブの天板上に綿製品が接触したことにより着火したもの。

### (3) 発見状況

施設職員が夜間勤務中に1階食堂のストーブから炎が上がっているのを発見した。

### (4) 初期消火状況

同施設職員が、ABC粉末消火器で初期消火を試みたが、消火できずに断念した。

### (5) 通報状況

同施設職員が、屋外へ避難した後、所持していた携帯電話で119番通報した。


### (6) 避難・救出状況

消防隊が、1階の洋室1入居の女性、洋室2入居の女性、洋室3入居の男性、洋室4入居の女性を救出したが、生存者は洋室4の女性のみで、他はいずれも現場において医師により死亡判定されている。

### (7) 延焼拡大状況

ストーブ天板上から立ち上がった炎は、背面の壁体、上の張出し天井、さらに焼けた布類が同ストーブ背面に落下して、灯油配管(ゴムホース)に燃え移り、周囲の可燃物及び各室へ燃え広がった。

1 階

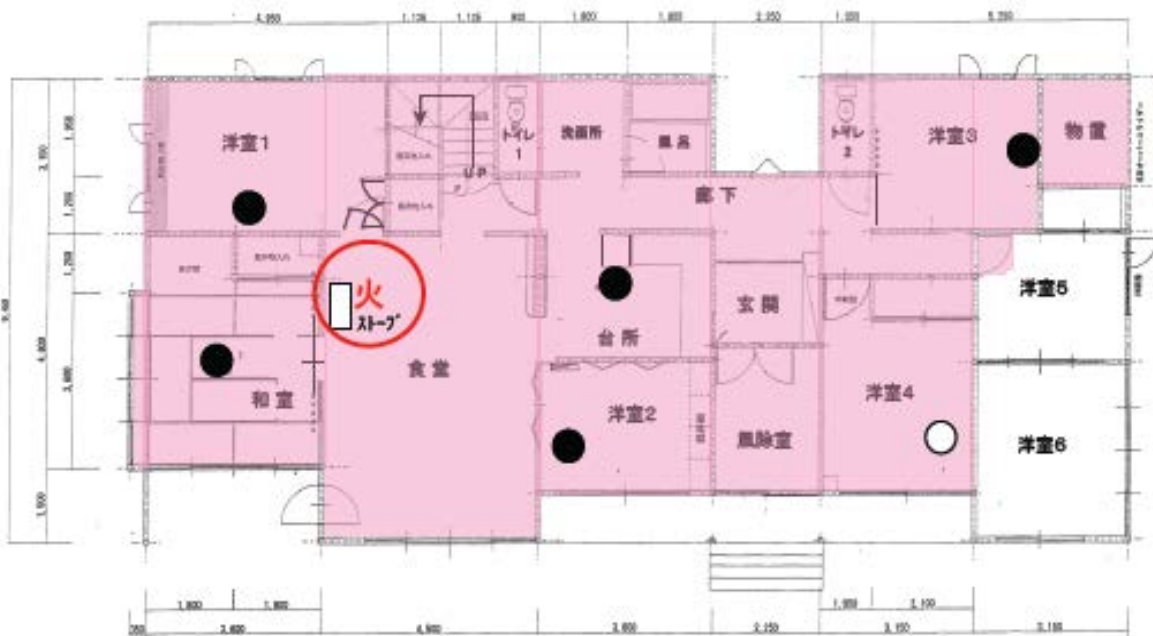

2 階

